



## DISPOSITIF DE FERMETURE

# TC300L B125 NF

TROTTOIR CARRE / GAMME TC

Classe B125  
EN124-2 : 2015  
Fonte  
EN GJS 500-7  
ISO 1083 / EN1563

### CARACTERISTIQUES:

- **Matériau(x)** :  
☞ Fonte EN GJS 500-7 selon ISO 1083 / EN1563.
- **Force de contrôle** :  
☞ 125 kN selon EN 124.  
Lieu d'installation :  
Groupe 2 - Trottoirs, zones piétonnes et zones comparables, aires de stationnement et parkings à étages pour voitures. (Et groupe inférieur).
- **Revêtement(s)** :  
Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante.
- **Certification Produit** :  
Marque NF-VOIRIE  
Cette marque certifie la conformité au référentiel NF-110, et les valeurs des caractéristiques annoncées (☞) grâce à un contrôle permanent exercé par AFNOR CERTIFICATION,  
11, rue Francis de Pressensé  
F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

### PARTICULARITES :


- Du couvercle : 1.6kg.  
Total du dispositif : 5.150kg.
- **Aspect de surface** :  
Cadre et couvercle à relief anti-glissant.  
Relief anti-glissant type 4L homologué.
- **Type cadre** :  
Carré monobloc moulé.  
Muni d'(une) encoche(s) pour soulèvement du couvercle.
- **Pression d'appui du cadre** :  
☞  $p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$ .

### MANIPULATION :

Placer une barre à mine dans l'encoche du cadre pour soulever le couvercle, ou si le voile central est défoncé, soulever le couvercle à l'aide de pic, pioche ou crochet.

### OPTION(S) :

Marquages : Autres marquages nous consulter.

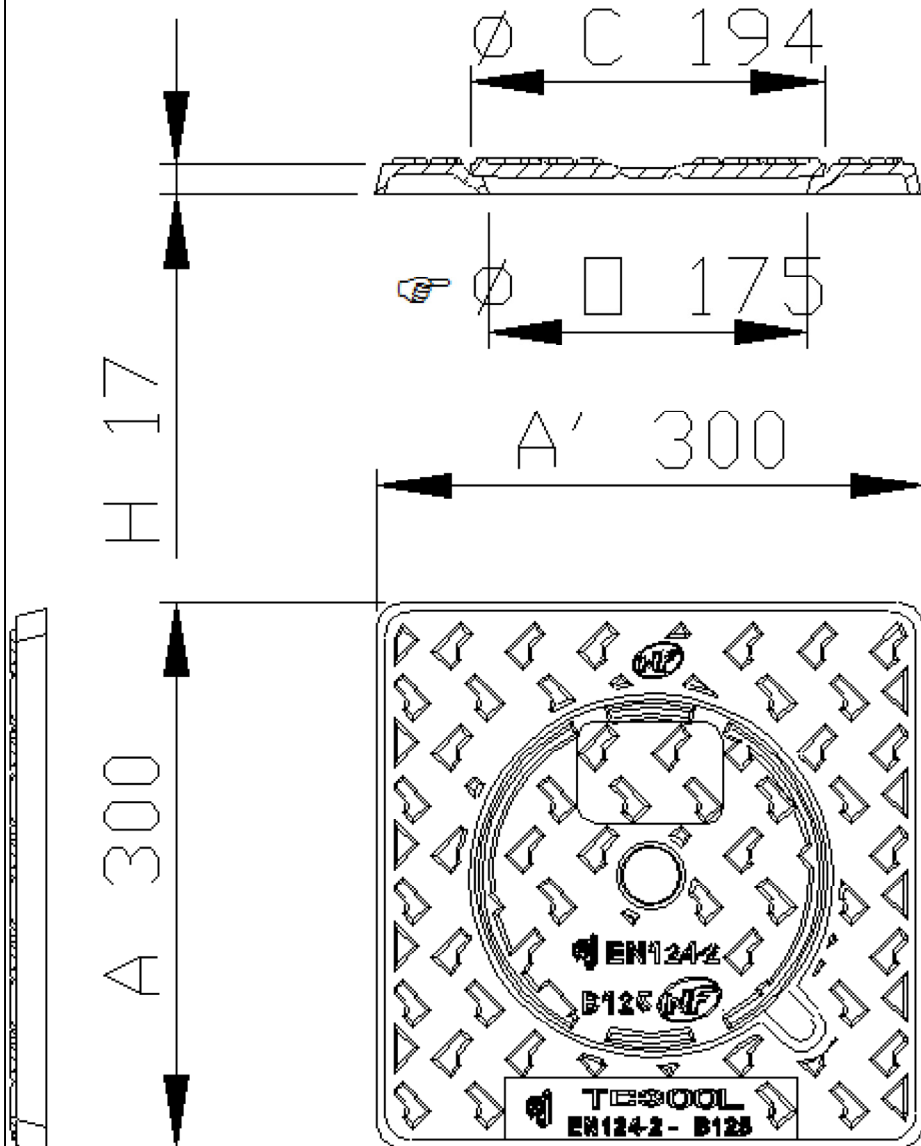

- (☞) Caractéristiques certifiées.

- Les poids (kg) donnés sont issus des valeurs moyennes détectées en production, des éléments constitutants du produit, avec une tolérance de 10%. - Poids (kg), dimensions (mm) et Dessins donnés à titre indicatif. - Modifications réservées / Diffusion non contrôlée.

**CONFIDENTIEL :**  
Propriété de EJ EMEA  
Ne peut être utilisé par des tiers sans son autorisation

**EJ**  
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |  
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France  
  
ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001  
  
ejco.com

N° Fiche : FT\_540540  
Date MàJ : 21.11.2019  
Edité : 14.12.2019